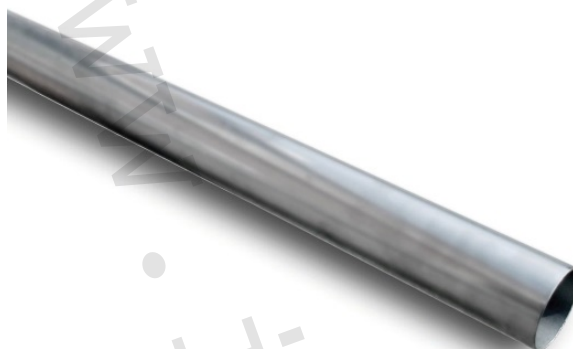


1) Výrobok: RÚRKA IVAR.C - STEEL**2) Typ: IVAR.IVCT****3) Charakteristika použitia:**

- Potrubia z uhlíkovej ocele zvonku pozinkované vhodné pre rozvody vykurovacích systémov, rozvody tlakového suchého vzduchu, inertných plynov a pri splnení požiadaviek vyplývajúcich z „Návodu na inštaláciu a použitie“ aj solárnych systémov.
- Cenová výhodnosť oproti iným materiálom vzhľadom na automatizovaný proces výroby.
- Vynikajúca odolnosť proti povrchovému poškodeniu, pretože zinok je pomerne poddajný a absorbuje drobné údery.
- Výrazne nižšia hmotnosť oproti iným typom materiálov.
- Vzhľadom na širokú rozmerovú ponuku umožňuje realizácia systémov v jednom materiálovom vyhotovení bez nutnosti kombinácie s inými materiálmi.
- Bez potreby antikoročných náterov vďaka povrchovej úprave zinkovaním.
- Nevhodné pre rozvody pitnej vody.
- Nevhodné pre rozvody chladenia bez povrchovej úpravy.
- Atest SZÚ Brno, s.p.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA	BALENIE
IVCT.15	IVAR.IVCT	15 mm; 1,2 mm	6 m
IVCT.18	IVAR.IVCT	18 mm; 1,2 mm	6 m
IVCT.22	IVAR.IVCT	22 mm; 1,5 mm	6 m
IVCT.28	IVAR.IVCT	28 mm; 1,5 mm	6 m
IVCT.35	IVAR.IVCT	35 mm; 1,5 mm	6 m
IVCT.42	IVAR.IVCT	42 mm; 1,5 mm	6 m
IVCT.54	IVAR.IVCT	54 mm; 1,5 mm	6 m
IVCT.76	IVAR.IVCT	76,1 mm; 2 mm	6 m
IVCT.89	IVAR.IVCT	88,9 mm; 2 mm	6 m
IVCT.108	IVAR.IVCT	108 mm; 2 mm	6 m

5) Technické a prevádzkové parametre:

- minimálny polomer ohybu $\geq 3,5 d$ za predpokladu použitia zodpovedajúcich ohýbacích prípravkov
- materiál: uhlíková oceľ zvonka pozinkovaná triedy 1.0215 v súlade s UNI EN 10305-3
- tepelne zinkované, minimálna hrúbka vonkajšieho zinkového povlaku 8 μm

6) Chemické zloženie:

C max.	Si max.	Mn max.	P max.	S max.
0,15 %	0,35 %	0,70 %	0,025 %	0,025 %

7) Poznámka:

- **Pri inštalácii je bezpodmienečne nutné dodržiavať „Návod na inštaláciu a použitie“ vydaný výrobcom systému alebo jeho zástupcom.**
- Nevhodné pre rozvody pitnej vody a chladenia.
- Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrovanie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100. Predajca nenesie zodpovednosť za poruchy funkčnosti spôsobené nečistotami v systéme.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Potrubie z uhlíkovej ocele typ IVAR.IVCT a IVAR.IVCCT nesmie byť použité, ako dopravné potrubie vody, v otvorených vykurovacích a sanitárnych systémoch a v rozvodoch pitnej vody.

8) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať, v akejkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia, zmeny technického alebo obchodného charakteru, pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov, si vyhradzuje právo, vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchylky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom dokumente nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov, zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.