


1) Výrobok: GUĽOVÝ UZÁVER VODA
- rohový

2) Typ: IVAR.6772
IVAR.6780

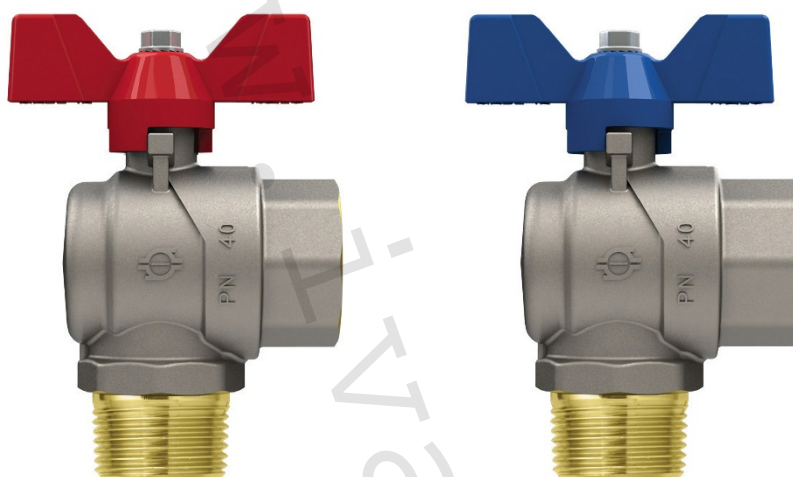

3) Charakteristika použitia:


- Guľový uzáver rohový pre inštalácie v domácnostiach, priemysle a poľnohospodárstve.
- Na inštaláciu studenej, teplej vody a tlakového vzduchu.
- Obojstranne predĺžená dĺžka závit, vyššia tlaková použiteľnosť, plnoprietokový.
- Použiteľnosť pre neagresívne médiá.
- Jednoduchá a rýchla montáž.
- Atest na pitnou vodu.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
6772R104	IVAR.6772	1/2"; modrá
6772R105	IVAR.6772	3/4"; modrá
6772R106	IVAR.6772	1"; modrá
6780R104	IVAR.6780	1/2"; červená
6780R105	IVAR.6780	3/4"; červená
6780R106	IVAR.6780	1"; červená


5) Technické a prevádzkové parametre:

Maximálny prevádzkový tlak pri T = +120 °C	PN 10
Maximálna prevádzková teplota	+120 °C; bez prítomnosti pary
Dodávané rozmery	1/2" ÷ 1" FM
Vyhotovenie závitov	závit vnútorný/vonkajší FM dľa EN ISO 228/1 (DIN 259)
Uhol rotácie	90°; ovládanie motýľom
Materiál	telo niklovaná mosadz CW617N, tesnenie PTFE, O-krúžok EPDM; Viton

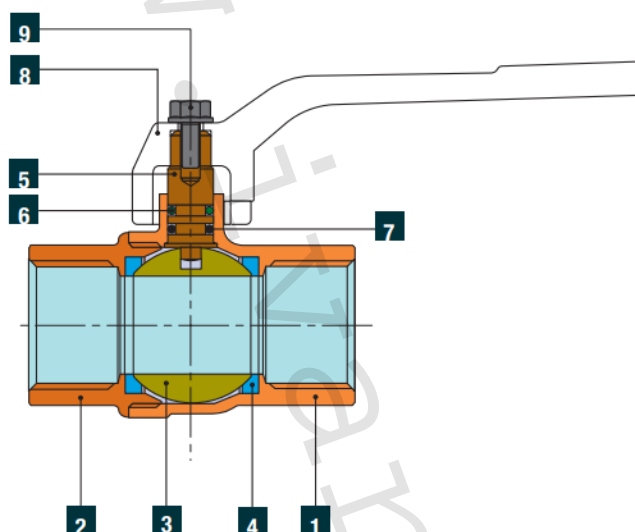


Pozícia	Popis	Množstvo	Materiál
1	Telo uzáveru	1	mosadz CW617N dľa UNI EN 12165
2	Koncové pripojenie	1	mosadz CW617N dľa UNI EN 12165
3	Gul'a	1	mosadz CW617N dľa UNI EN 12165 mosadz CW617N dľa UNI EN 12164
4	Tesnenie gule	2	P.T.F.E.
5	Hriadel'	1	mosadz CW617N dľa UNI EN 12164
6	Horný tesniaci O-krúžok hriadel'a		VITON 70 Sh A
7	Spodný tesniaci O-krúžok hriadel'a		EPDM Peroxidic 70 Sh A
8	Ovládací motýľ	1	lakovaný hliník
9	Šraub	1	pozinkovaná oceľ
	Matica	1	pozinkovaná oceľ
*	Matica	1	mosadz UNI EN 12165 CW617N mosadz UNI EN 12164 CW617N
*	Driek	1	mosadz UNI EN 12165 CW617N mosadz UNI EN 12164 CW617N
*	O-krúžok na drieku	1	EPDM Peroxidic 70 Sh A

6) Technický náčrt s rozmermi a objednávacími kódmi (mm):

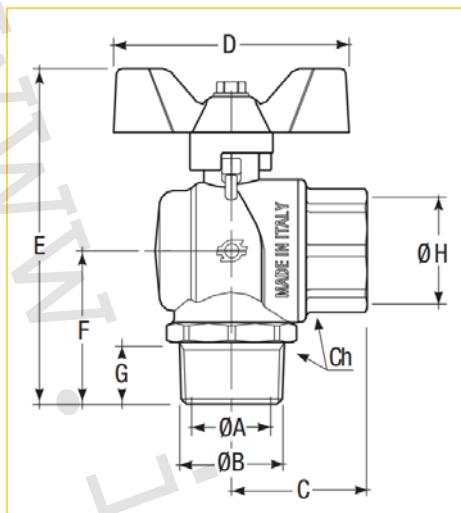


Kód	Rozmer	Ø A	B	C	D	E	F	G	H	Ch	Hmotnosť (g)
6772R104	1/2"	15	1/2"	30,0	60	79,8	35,0	14,8	1/2"	25	198
6772R105	3/4"	20	3/4"	34,5	60	89,6	41,0	16,5	3/4"	31	309
6772R106	1"	25	1"	41,5	65	102,0	47,5	19,5	1"	38	513
6780R104	1/2"	15	1/2"	30,0	60	79,8	35,0	14,8	1/2"	25	198
6780R105	3/4"	20	3/4"	34,5	60	89,6	41,0	16,5	3/4"	31	309
6780R106	1"	25	1"	41,5	65	102,0	47,5	19,5	1"	38	513

7) Graf tlakových strát:

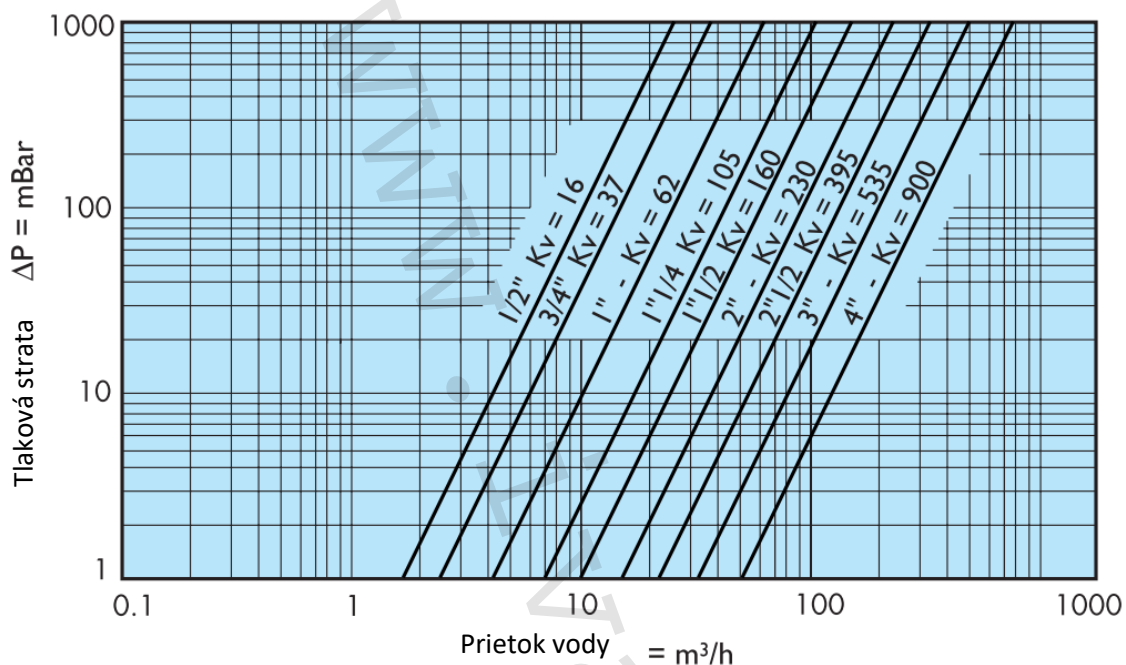

8) Graf tlakovej zaťažiteľnosti v závislosti od teploty:

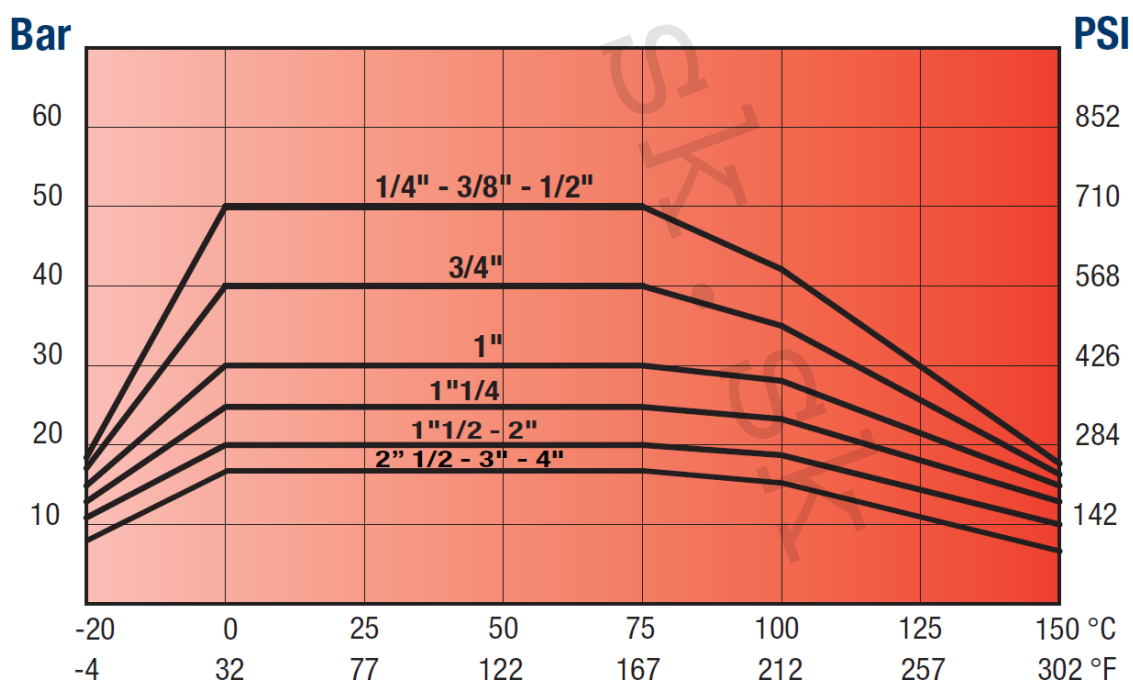

9) Poznámka:

- Gul'ové uzávery musia byť používané v plne otvorenej alebo uzavretej polohe.
- Periodickým otáčaním gul'ových uzáverov v plnom rozsahu ovládania sa značne eliminuje usadzovanie inkrustácií a naplavených nečistôt, ktoré prichádzajú do styku s tesnením uzáveru, čím sa výrazne predlžuje ich životnosť a tesnosť. Na reklamácie tesnosti, spôsobené poškodením tesnenia gule, prípadne poškodením ovládania gul'ového uzáveru z vyššie uvedeného dôvodu, nebude braný ohľad. (odporúčaná perióda pri rozvodoch vody 1x až 2x/Q, pri plyne 1x ročne).

10) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia zmeny technického alebo obchodného charakteru pri výrobkoch uvedených v technickom liste.
- Vzhľadom na ďalší vývoj výrobkov si vyhradzuje právo vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámenia, odchýlky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom oznámení nezavádzajú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normatívy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie dát zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.